

仅对此样品负责

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2024 第 057-05 号 第 12 页/共 59 页 SNCDC/JL-93
采样地点:大河乡白庄子村农村饮水安全工程(末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	臭和味	/	无异臭、异味	无	合格
2	肉眼可见物	/	无	无	合格
3	色度	度	15	5	合格
4	浑浊度	NTU	1	<1	合格
5	pH	/	6.5~8.5	7.64	合格
6	总硬度(以 CaCO ₃)	mg/L	450	438	合格
7	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02	合格
8	氟化物	mg/L	1.0	0.32	合格
9	氯化物	mg/L	250	168	合格
10	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	10	6.67	合格
11	硫酸盐	mg/L	250	146	合格
12	铁	mg/L	0.3	<0.010	合格
13	锰	mg/L	0.1	0.02	合格
14	铅	mg/L	0.01	<0.010	合格
15	铜	mg/L	1.0	<0.4	合格
16	锌	mg/L	1.0	<0.10	合格
17	镉	mg/L	0.005	<0.004	合格
18	六价铬	mg/L	0.05	0.004	合格



检测者: [Signature]
审核者: [Signature]

批准人: [Signature]
批准日期: 2024 年 8 月 20 日

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2024 第 057-05 号 第 13 页/共 59 页 SNCDC/JL-93
采样地点:大河乡白庄子村农村饮水安全工程(末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
19	砷	mg/L	0.01	<0.01	合格
20	汞	mg/L	0.001	<0.001	合格
21	铝	mg/L	0.2	<0.008	合格
22	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.82	合格
23	溶解性总固体	mg/L	1000	761	合格
24	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	合格
25	溴酸盐	mg/L	0.01	/	合格
26	氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	合格
27	亚氯酸盐	mg/L	0.7	/	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.0002	合格
29	总α放射性	Bq/L	0.5	<0.016	合格
30	总β放射性	Bq/L	1	<0.028	合格
31	游离氯	mg/L	≤2	/	合格
32	总氯	mg/L	≤3	/	合格
33	臭氧	mg/L	≤0.3	/	合格
34	二氧化氯	mg/L	≤0.8	0.02	合格
35	菌落总数	CFU/mL	100	19	合格
36	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
37	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格

以下空白



检测者: 刘永强 刘永强
审核者: 刘永强


批准人: 刘永强
批准日期: 2024 年 7 月 20 日



肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2024 第 057-17 号 第 40 页/共 59 页 SNCDC/JL-93
采样地点: 白银乡大磁窑农村饮水安全工程(末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	臭和味	/	无异臭、异味	无	合格
2	肉眼可见物	/	无	无	合格
3	色度	度	15	5	合格
4	浑浊度	NTU	1	1	合格
5	pH	/	6.5~8.5	7.72	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃)	mg/L	450	146	合格
7	氨(以 N 计)	mg/L	0.5	<0.02	合格
8	氟化物	mg/L	1.0	0.51	合格
9	氯化物	mg/L	250	129	合格
10	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	10	4.50	合格
11	硫酸盐	mg/L	250	149	合格
12	铁	mg/L	0.3	0.09	合格
13	锰	mg/L	0.1	0.03	合格
14	铅	mg/L	0.01	<0.010	合格
15	铜	mg/L	1.0	<0.4	合格
16	锌	mg/L	1.0	<0.10	合格
17	镉	mg/L	0.005	<0.004	合格
18	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	合格

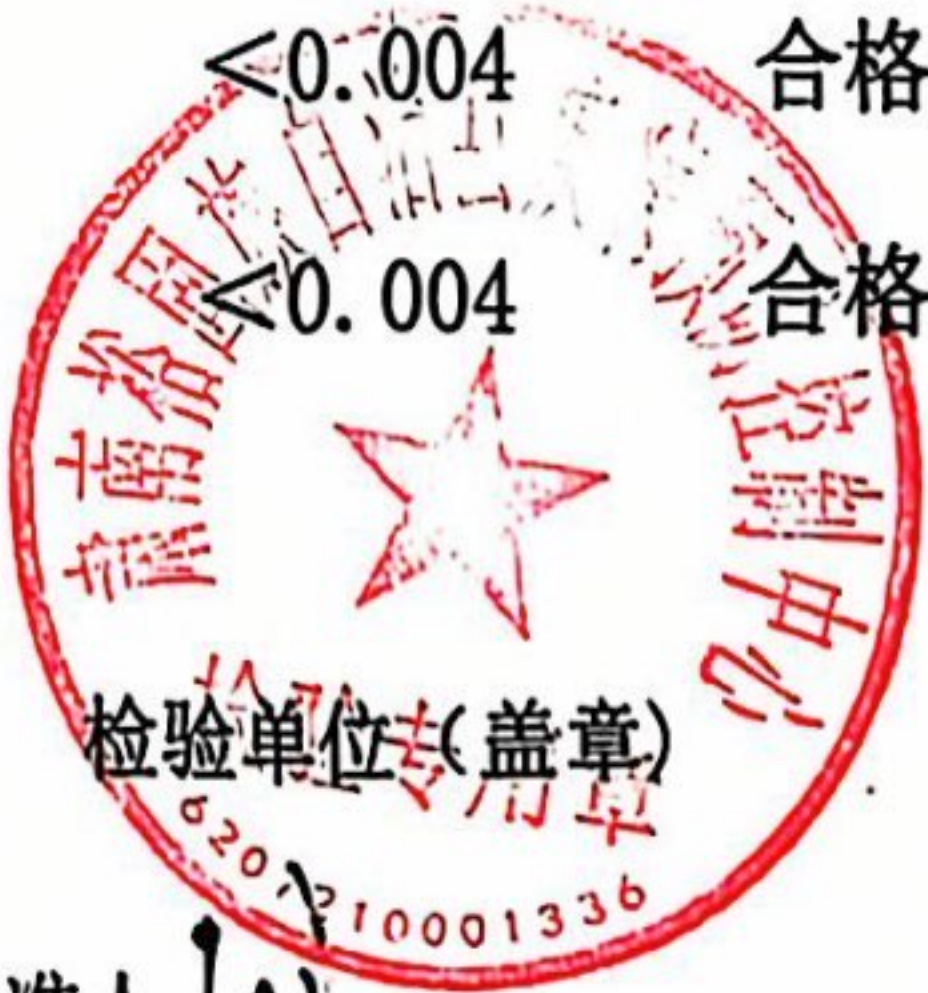

检测者: 
审核者: 

批准人: 
批准日期: 2024年9月20日

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号: 肃疾控(水)检字 2024 第 057-17 号 第 41 页/共 59 页 SNCDC/JL-93
采样地点: 白银乡大磁窑农村饮水安全工程(末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
19	砷	mg/L	0.01	<0.01	合格
20	汞	mg/L	0.001	<0.001	合格
21	铝	mg/L	0.2	<0.008	合格
22	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.86	合格
23	溶解性总固体	mg/L	1000	440	合格
24	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	合格
25	溴酸盐	mg/L	0.01	/	合格
26	氯酸盐	mg/L	0.7	<0.005	合格
27	亚氯酸盐	mg/L	0.7	/	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.0002	合格
29	总α放射性	Bq/L	0.5	<0.016	合格
30	总β放射性	Bq/L	1	<0.028	合格
31	游离氯	mg/L	≤2	/	合格
32	总氯	mg/L	≤3	/	合格
33	臭氧	mg/L	≤0.3	/	合格
34	二氧化氯	mg/L	≤0.8	0.02	合格
35	菌落总数	CFU/mL	100	36	合格
36	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
37	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格

检验单位(盖章)

检测者: [Signature]

批准人: [Signature]

审核者: [Signature]

批准日期: 2024 年 9 月 17 日

仅对此样品负责

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2024 第 057-05 号 第 8 页/共 31 页 SNCDC/JL-93
采样地点:大河乡白庄子村农村饮水安全工程(末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.004	合格
2	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.09	合格
3	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016	合格
4	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015	合格
5	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041	合格
6	三卤甲烷	mg/L	/	<0.00028	合格

以下空白



检验单位(盖章)

检测者: 任晓芸 刘加明

审核者: 杨爱霞

批准人: [Signature]

批准日期: 2024年9月20日

仅对此样品负责

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2024 第 057-17 号 第 22 页/共 31 页 SNCDC/JL-93
采样地点: 白银乡大磁窑农村饮水安全工程 (末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.016	合格
2	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.063	合格
3	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016	合格
4	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015	合格
5	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000041	合格
6	三卤甲烷	mg/L	/	<0.00028	合格

以下空白



检测者: 陈其 孙林

审核者: 柯长霞

批准人: [Signature]
批准日期: 2024年 9 月 20 日